


横向比例: 1:10
 纵向比例: 1:500
 采样间隔: 2.5cm

测试桩号: 1#

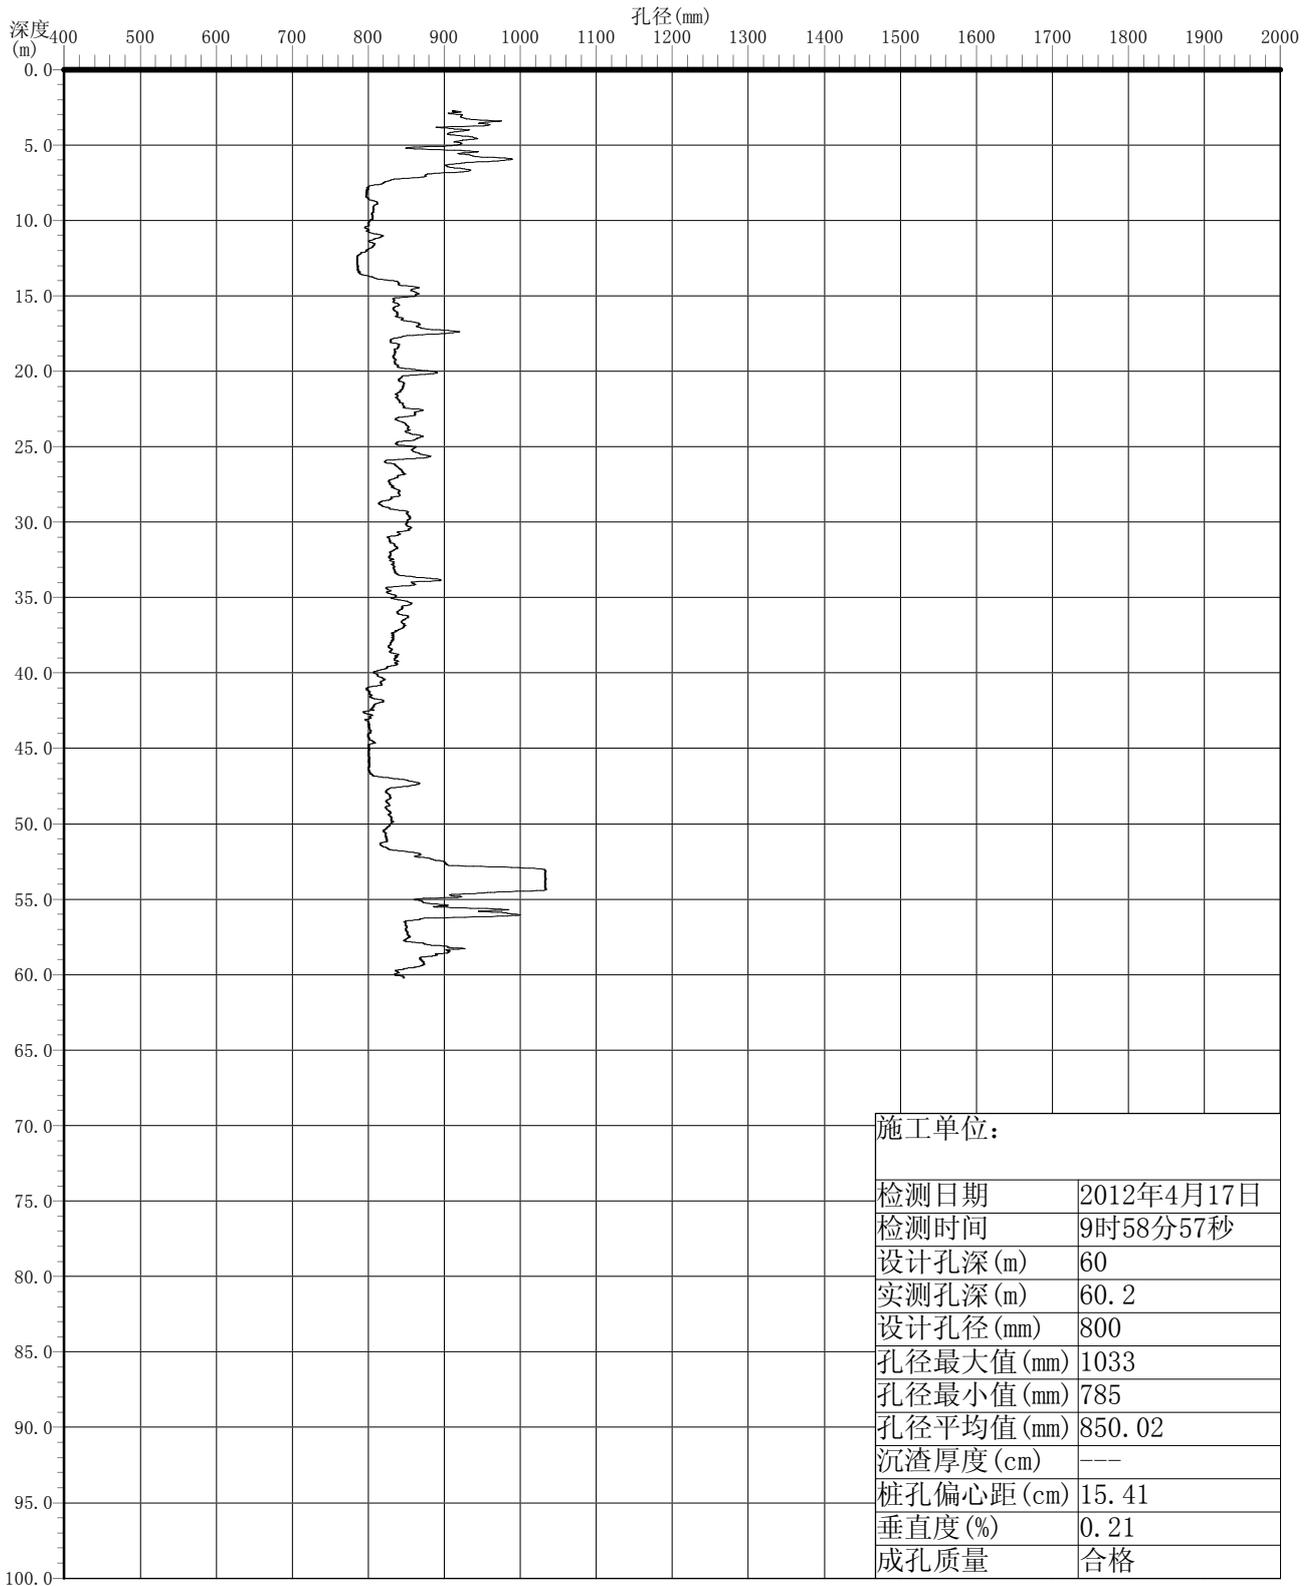

施工单位:	
检测日期	2012年4月17日
检测时间	9时58分57秒
设计孔深 (m)	60
实测孔深 (m)	60.2
设计孔径 (mm)	800
孔径最大值 (mm)	1033
孔径最小值 (mm)	785
孔径平均值 (mm)	850.02
沉渣厚度 (cm)	---
桩孔偏心距 (cm)	15.41
垂直度 (%)	0.21
成孔质量	合格